
Bay4-5 8091


Bay4-5 8092


Bay4-5 8093


Bay5 8094


Bay5 8095


Bay5 8096


Bay5 8097


Bay5 8098


Bay5 8099


Bay5 8100


Bay5 8101


Bay5 8102


Bay5 8103


Bay5 8104


Bay6 8105


Bay6 8106


Bay6 8107


Bay6 8108


Bay6 8109


Bay6 8110


Bay6 8111


Bay6 8112


Bay6 8114


Bay7 8113


Bay7 8115


Bay7 8116


Bay7 8117


Bay7 8118


Bay8 8119


Bay8 8124


Bay8 8125


Bay8-9 8120


Bay8-9 8121


Bay8-9 8122


Bay8-9 8123


Bay9 8126


Bay9 8127


Bay9 8128


Bay9 8129


Bay9 8130


Bay9 8131


Bay9 8132


Bay9 8133


Bay10 8134


Bay11 8135


Bay11 8136


Bay12 8137


Bay12 8138


Bay12 8139


Bay12 8140


Bay12 8141


Bay13 8142


Bay13 8143



Bay13 8144


Bay13 8145


Bay14 8146


Bay14 8147


Bay14 8148


Bay14 8149


Bay14 8150


Bay14 8151


Bay14 8152


Bay14 8153


Bay14 8154


Bay14 8155


Bay14 8176


Bay15 8156


Bay15 8157


Bay15 8158


Bay15 8159


Bay16 8160


Bay16 8161


Bay16 8162


Bay16 8163


Bay16 8164


Bay16 8165


Bay16 8166


Bay16 8167


Bay16 8168


Bay16 8169


Bay16 8170


Bay16 8171


Bay16 8172


Bay16 8173


Bay16 8174



Bay16 8175


Ext Looking North 8177


Ext XFMRs 8178


Ext XFMRs 8179


Ext XFMRs 8180


Ext XFMRs 8181


Ext XFMRs 8182


Ext XFMRs 8183


Ext XFMRs 8184


Ext XFMRs 8185


Ext XFMRs 8186


Ext XFMRs 8187



TN2.1

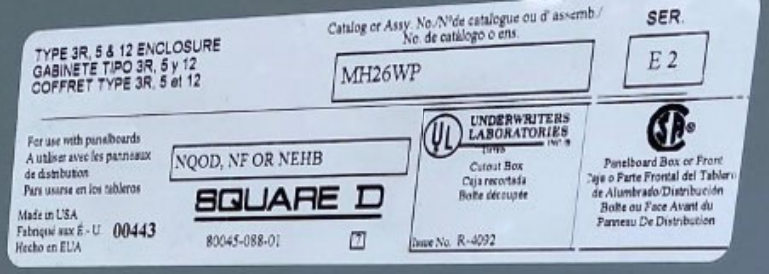

21
20
19
22
12-151
12-141
12-065

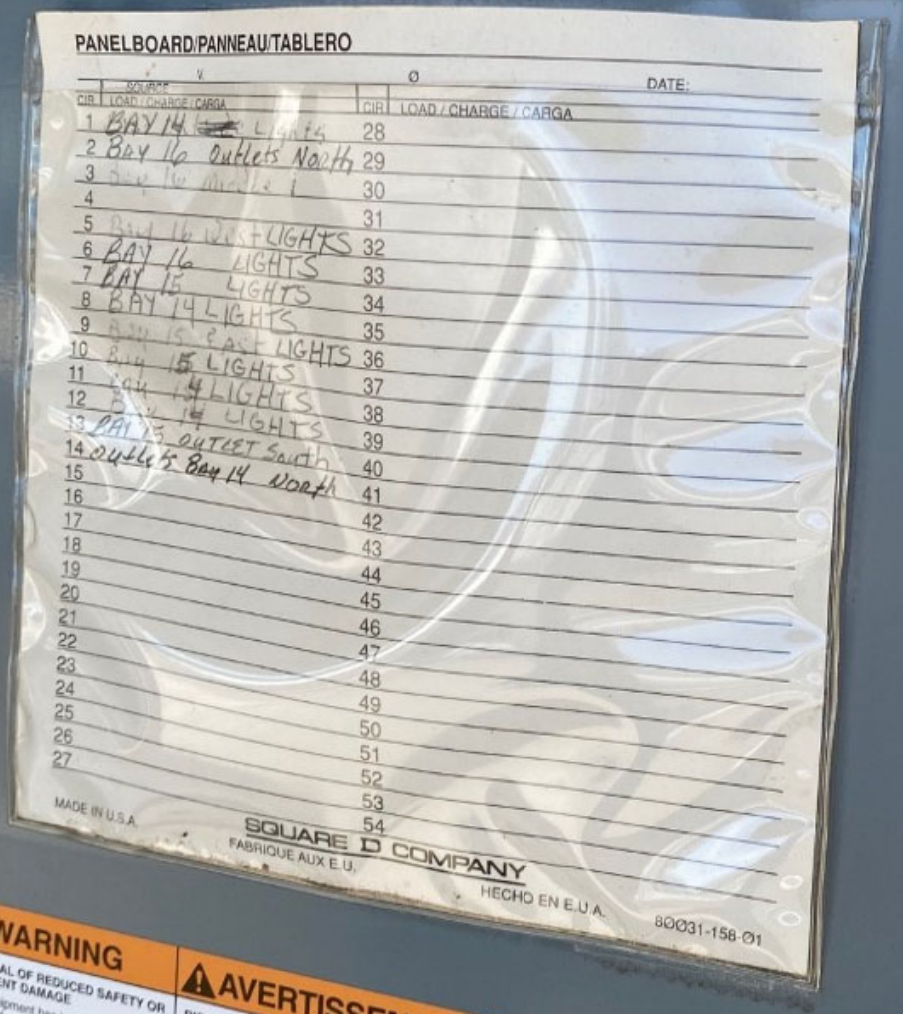

F
E
27
D
C
B
A

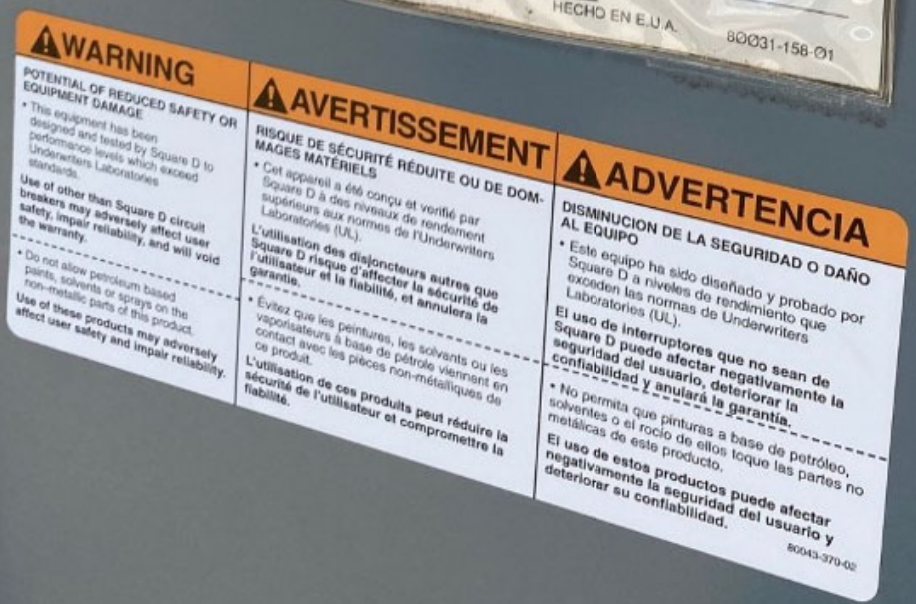

FIRE EXIT




2H&E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
North Light Pole
00472
WARNING
ADVERTENCIA
DANGER
DANGER
PELIGRO


TYPE 3R, 5 & 12 ENCLOSURE
GABINETE TIPO 3R, 5 y 12
COFFRET TYPE 3R, 5 et 12
Catalog or Assy. No./N°de catalogue ou d' assemb./ No. de catálogo o ens.
MH26WP
SER.
E 2
For use with panelboards
A utiliser avec les panneaux de distribution
Para usarse en los tableros
NQOD, NF OR NEHB
Made in USA
Fabriqué aux É - U.
Hecho en EUA
00443
SQUARE D
80045-088-01
UNDERWRITERS LABORATORIES
Cutout Box
Caja recortada
Boîte découpée
Issue No. R-4092
Panelboard Box or Front
Caja o Parte Frontal del Tablero de Alumbrado/Distribución
Boîte ou Face Avant du Panneau De Distribution


PANELBOARD/PANNEAU/TABLERO
DATE:
CIR. LOAD / CHARGE / CARGA
1 BAY 14 Lights
2 Bay 16 Outlets North
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
BAY 16 LIGHTS
BAY 15 LIGHTS
BAY 14 LIGHTS
LIGHTS
LIGHTS
BAY 15 OUTLET South
Outlets Bay 14 North
MADE IN U.S.A.
SQUARE D COMPANY
FABRIQUE AUX E.U.
HECHO EN E.U.A.
8ØØ31-158-Ø1


WARNING
POTENTIAL OF REDUCED SAFETY OR EQUIPMENT DAMAGE
• This equipment has been designed and tested by Square D to performance levels which exceed Underwriters Laboratories standards.
Use of other than Square D circuit breakers may adversely affect user safety, impair reliability, and will void the warranty.
• Do not allow petroleum based paints, solvents or sprays on the non-metallic parts of this product.
Use of these products may adversely affect user safety and impair reliability.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE SÉCURITÉ RÉDUITE OU DE DOMMAGES MATÉRIELS
• Cet appareil a été conçu et vérifié par Square D à des niveaux de rendement supérieurs aux normes de l'Underwriters Laboratories (UL).
L'utilisation des disjoncteurs autres que Square D risque d'affecter la sécurité de l'utilisateur et la fiabilité, et annulera la garantie.
• Évitez que les peintures, les solvants ou les vaporisateurs à base de pétrole viennent en contact avec les pièces non-métalliques de ce produit.
L'utilisation de ces produits peut réduire la sécurité de l'utilisateur et compromettre la fiabilité.
ADVERTENCIA
DISMINUCION DE LA SEGURIDAD O DAÑO AL EQUIPO
• Este equipo ha sido diseñado y probado por Square D a niveles de rendimiento que exceden las normas de Underwriters Laboratories (UL).
El uso de interruptores que no sean de Square D puede afectar negativamente la seguridad del usuario, deteriorar la confiabilidad y anulará la garantía.
• No permita que pinturas a base de petróleo, solventes o el rocío de ellos toque las partes no metálicas de este producto.
El uso de estos productos puede afectar negativamente la seguridad del usuario y deteriorar su confiabilidad.
80043-370-02


120/208VAC
WARNING


Bay
15


EXIT
AMPEX


AISLE 2
C1
C2


A3
A4
34
30
24
27
25
19
17
16
15
13


Bay
16
2113


2113


Bay
16






B-2
220-V
3 PH
440-V
3 PH
A-3
200 A




MAIN
440-V
3 PH
A-3
200 A


MAIN
440-V
3 PH
60 CY
A-3
200 A


2113
MAIN B
120/208VAC
LEAVE
MAIN
B
200-A
225 AMP 3 PH.
MAIN A-1
277/480VAC 3PH
MAIN
440-V
225 AMP 3 PH.
Main A-2
277/480VAC 3PH
MAIN
440-V
120/208VAC
B - 1
220-V


Main A-2
440-V
3 PH
120/208VAC
B - 1
220-V
HEAT
HEAT
B-2
120/208VAC
220-V
3 PH
220-V
3 PH
MAIN
440-V
3 PH
A-3
200 A


120/208VAC

A Series Panelboard

GE Electrical Distribution & Control

Cat. No. AGF342AT

MAIN RATING
AMPS 225 MAX
VOLTS 240 MAX
3 PHASE 4 WIRE
USE SEE MAIN DEV RATING
FRONT # AG498
AG495

Item
Mfg Ord
Shop
Order

143-CN34389

VOLTS

UL Underwriters Laboratories Inc.
CLASS CTL
PANELBOARD
NO.FO 823787

IF INSTALLED AS SERVICE EQUIPMENT
PLACE A LABEL BESIDE EACH CIRCUIT
BREAKER TO IDENTIFY EACH
LOAD SERVED.
SEE NAT ELEC CODE ARTICLE 100

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

ON OFF 20

A Series Panelboard

Cat. No.

Item
Mfg Ord
Shop
Order

1 EXIT
2
3
4 EX
5
6 EX
7
8 EX
9
10 EX
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CIRCUIT DIREC


A Series® Panelboard
GE Electrical Distribution & Control
Cat. No. AF49S
Item
Marking
Shop
Order
TYPE
FRONT
SURFACE
Made in USA
569894 3P2
1
2 Exterior Lights Back
3
4 EX Lights Back
5
6 EX Lights Back
7
8 EX Lights Front
9
10 EX Lights Front
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
CIRCUIT DIRECTORY


2113


2113




2136


DANGER
HIGH VOLTAGE


2113
KILOWATTHOUR
RESET
DISPLAY
SN 11115447
0.28


2136


B2136A
480
500
DANGER
HIGH VOLTAGE
WARNING
FOR ACCESS CALL 777-3479


B 2136B
150
208
DANGER
HIGH VOLTAGE
WARNING
FOR ACCESS CALL 777-3479
WARNING


DANGER
HIGH VOLTAGE

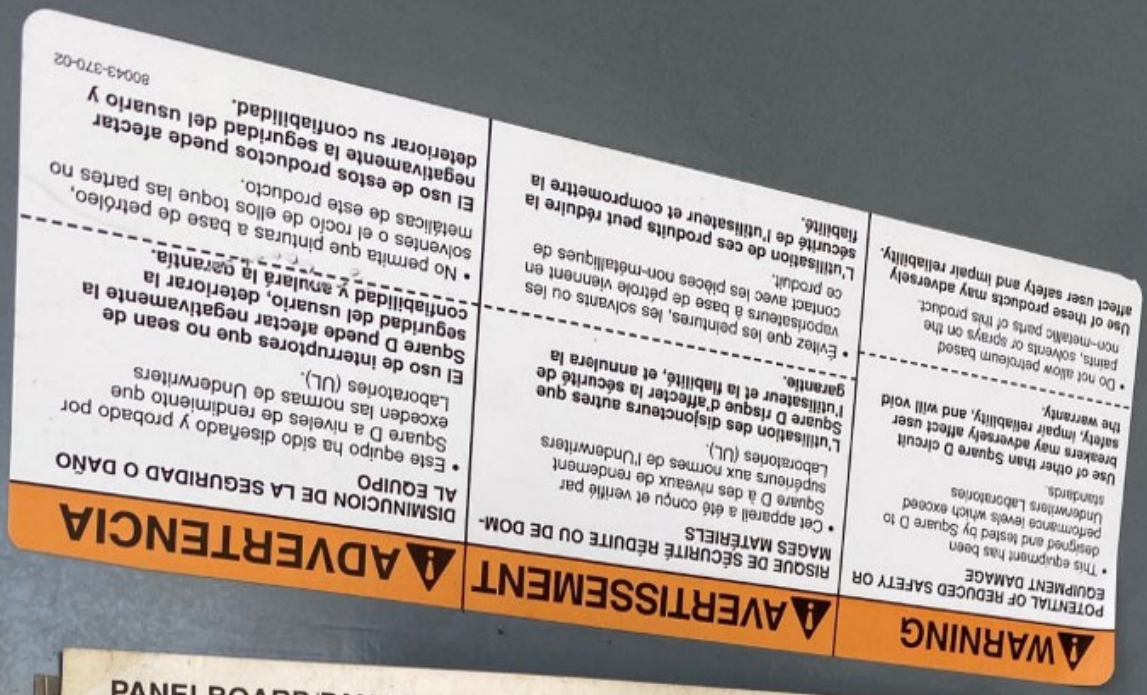

DANGER
HIGH VOLTAGE

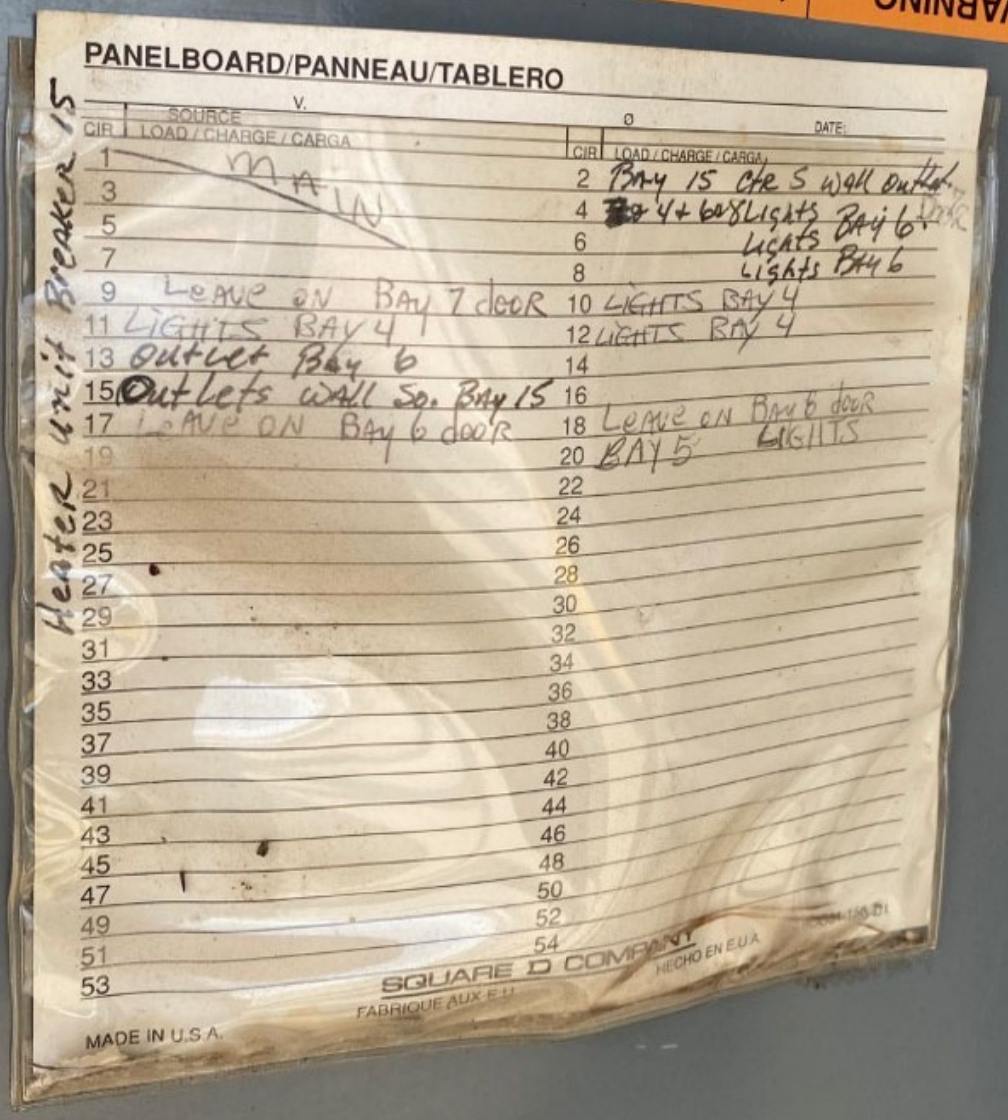

WARNING
FOR ACCESS CALL 777-3479

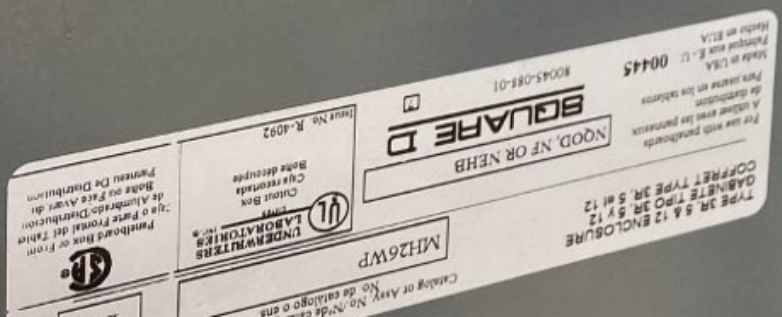



A-1
440 V 60 CY 3 PH
220 V 60 CY
SG-TP26
120/208VAC TSS
WARNING
277-480VAC
150 A

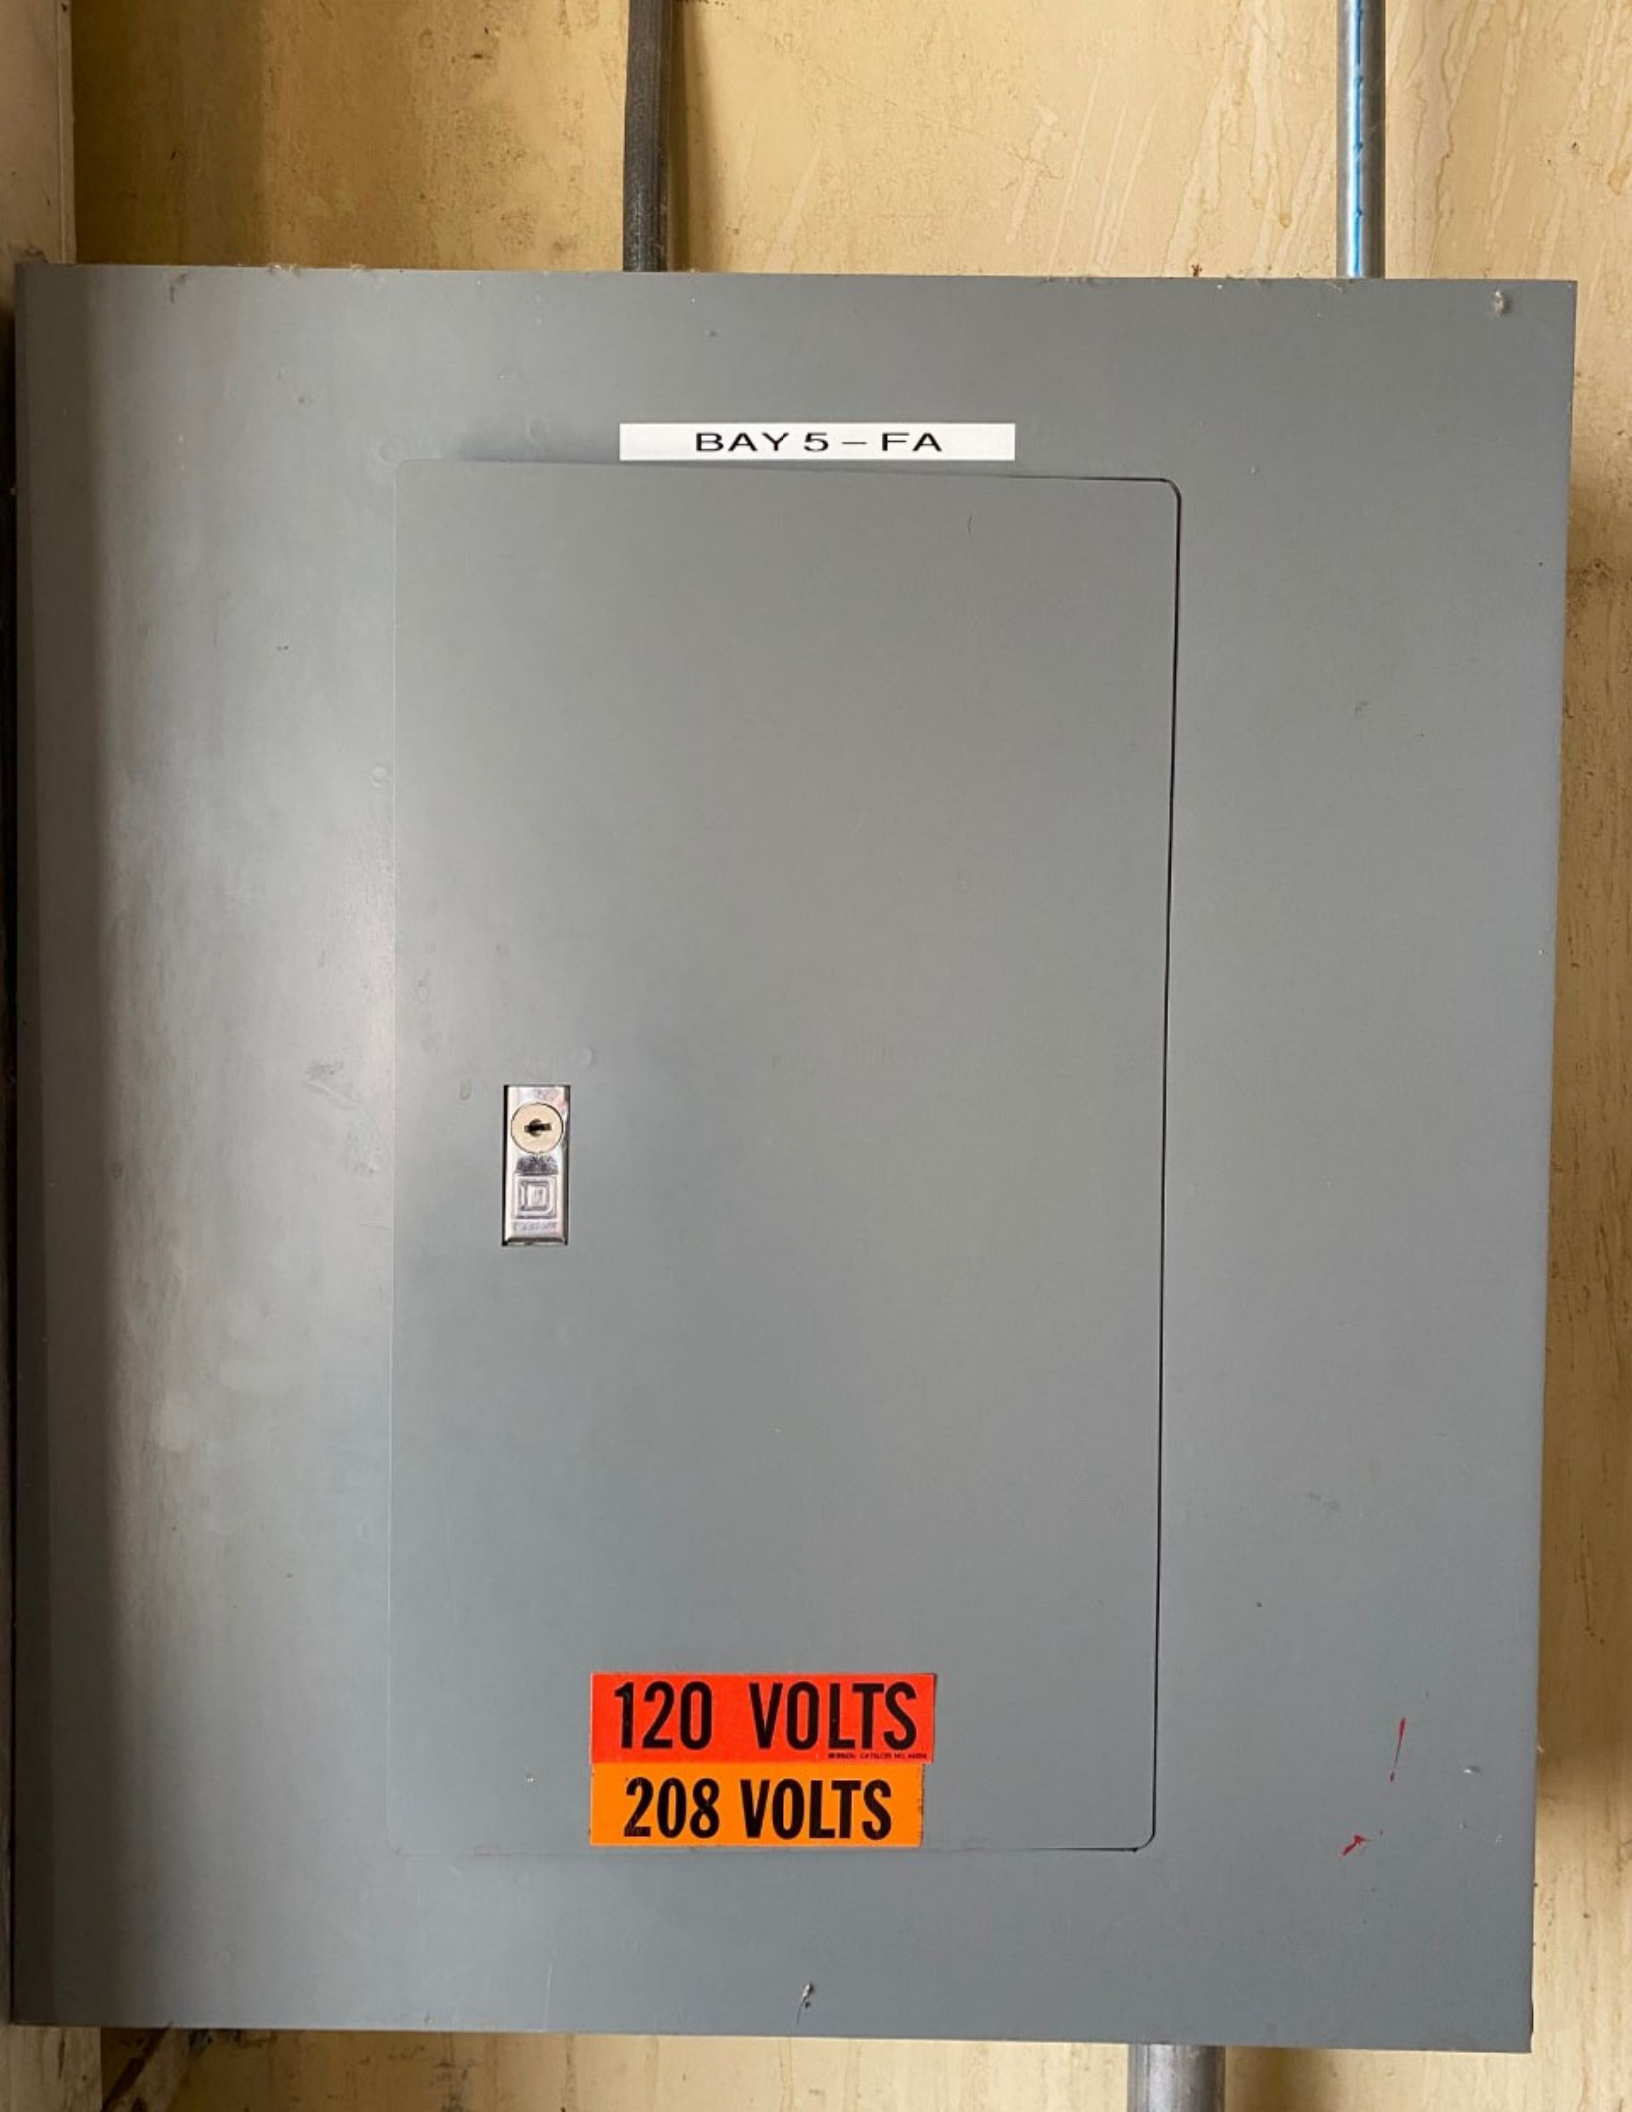

WARNING
ADVERTENCIA
DANGER
DANGER
PELIGRO
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN OR EXPLOSION
• Turn off power supplying this equipment before working inside.
• Close and secure all covers and trims before re-energizing.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU D'EXPLOSION
• Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
• Fermez et fixez tous les couvercles et les garnitures avant de remettre le courant.
Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, QUEMADURAS O EXPLOSION
• Desenergice el equipo antes de efectuar cualquier trabajo en su interior.
• Cierre y asegure todas las frentes y los marcos antes de volver a energizar.
El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.


WARNING
POTENTIAL OF REDUCED SAFETY OR EQUIPMENT DAMAGE
• This equipment has been designed and tested by Square D to performance levels which exceed Underwriters Laboratories standards.
Use of other than Square D circuit breakers may adversely affect user safety, impair reliability, and will void the warranty.
• Do not allow petroleum based paints, solvents or sprays on the non-metallic parts of this product.
Use of these products may adversely affect user safety and impair reliability.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE SÉCURITÉ RÉDUITE OU DE DOMMAGES MATÉRIELS
• Cet appareil a été conçu et vérifié par Square D à des niveaux de rendement supérieurs aux normes de l'Underwriters Laboratories (UL).
L'utilisation des dispositeurs autres que Square D risque d'affecter la sécurité de l'utilisateur et la fiabilité, et annulera la garantie.
• Eviter que les peintures, les solvants ou les vaporisateurs à base de pétrole viennent en contact avec les pièces non-métalliques de ce produit.
L'utilisation de ces produits peut réduire la sécurité de l'utilisateur et compromettre la fiabilité.
ADVERTENCIA
DISMINUCION DE LA SEGURIDAD O DAÑO AL EQUIPO
• Este equipo ha sido diseñado y probado por Square D a niveles de rendimiento que exceden las normas de Underwriters Laboratories (UL).
El uso de interruptores que no sean de Square D puede afectar negativamente la seguridad del usuario, deteriorar la confiabilidad y anulará la garantía.
• No permita que pinturas a base de petróleo, solventes o el rocío de ellos toque las partes no metálicas de este producto.
El uso de estos productos puede afectar negativamente la seguridad del usuario y deteriorar su confiabilidad.
80043-370-02


PANELBOARD/PANNEAU/TABLERO
V.
Ø
SOURCE
DATE:
CIR
LOAD / CHARGE / CARGA
MAIN
Heater unit Breaker 15
LEAVE ON BAY 7 DOOR
LIGHTS BAY 4
Outlet Bay 6
Outlets wall So. Bay 15
LEAVE ON Bay 6 door
Bay 15 Ctr S wall outlet
Bay 4 + bay Lights Bay 6
Lights Bay 6
Lights Bay 6
LIGHTS BAY 4
LIGHTS BAY 4
Leave on Bay 6 door
LIGHTS
BAY 5
SQUARE D COMPANY
FABRIQUE AUX E.U.
HECHO EN E.U.A.
MADE IN U.S.A.


TYPE 3R, 5 & 12 ENCLOSURE
CABINET TYPE 3R, 5 & 12
COFFRET TYPE 3R, 5 et 12
NQOD, NF OR NEHB
SQUARE D
M/H26WP
UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
Circuit Breaker Not Included
Disjoncteur non compris
Interruptor no incluido
Panelboard Box or Trim
Boîte ou Face Avant du Tableau
Caja o Frente del Tablero
Catalog or Assy. No. / No. de catalogo o ens
Fabrique aux E.-U.
Made in U.S.A.
Hecho en E.U.A.
00445
80045-088-01


DANGER
X-RAY IN OPERATION WHEN LIGHT IS ON
CAUTION
RADIATION AREA
Bay 5


BAY 5 – FA
120 VOLTS
208 VOLTS


BAY 5 – FA
CATALOG NO.
NQOD12M100CU
SER.
E2
MAX AMPS
100
VOLTS
120 / 240
240
PH
1
1
WIRE
3
2
SQUARE D
NQOD PANEL BOARD
7
SEE RATING OF MAIN BREAKER INSTALLED
AUTOMATIC TRIP IS INDICATED BY HANDLE POSITION MIDWAY BETWEEN ON AND OFF. RESTORE SERVICE BY MOVING HANDLE TO OFF THEN ON.
MADE IN U.S.A.
1
2
3
FIRE ALARM
DO NOT! TURN OFF
MAIN BREAKER
BAY 5 - FA
DANGER
WARNING:
PANELBOARD
V.
CKT
FED FROM PANEL
LOAD DESCRIPT

PANELBOARD

V. 0 W. DATE:

FED FROM PANEL

CKT	LOAD DESCRIPTION	CKT	LOAD DESCRIPTION
1	Air Compressor for Fire Sprinkler	2	FACP & monaco
3	F.A. – Pad-3 Panels	4	
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13		14	
15		16	
17		18	
19		20	
21		22	
23		24	
25		26	
27		28	
29		30	
31		32	
33		34	
35		36	
37		38	
39		40	
41		42	

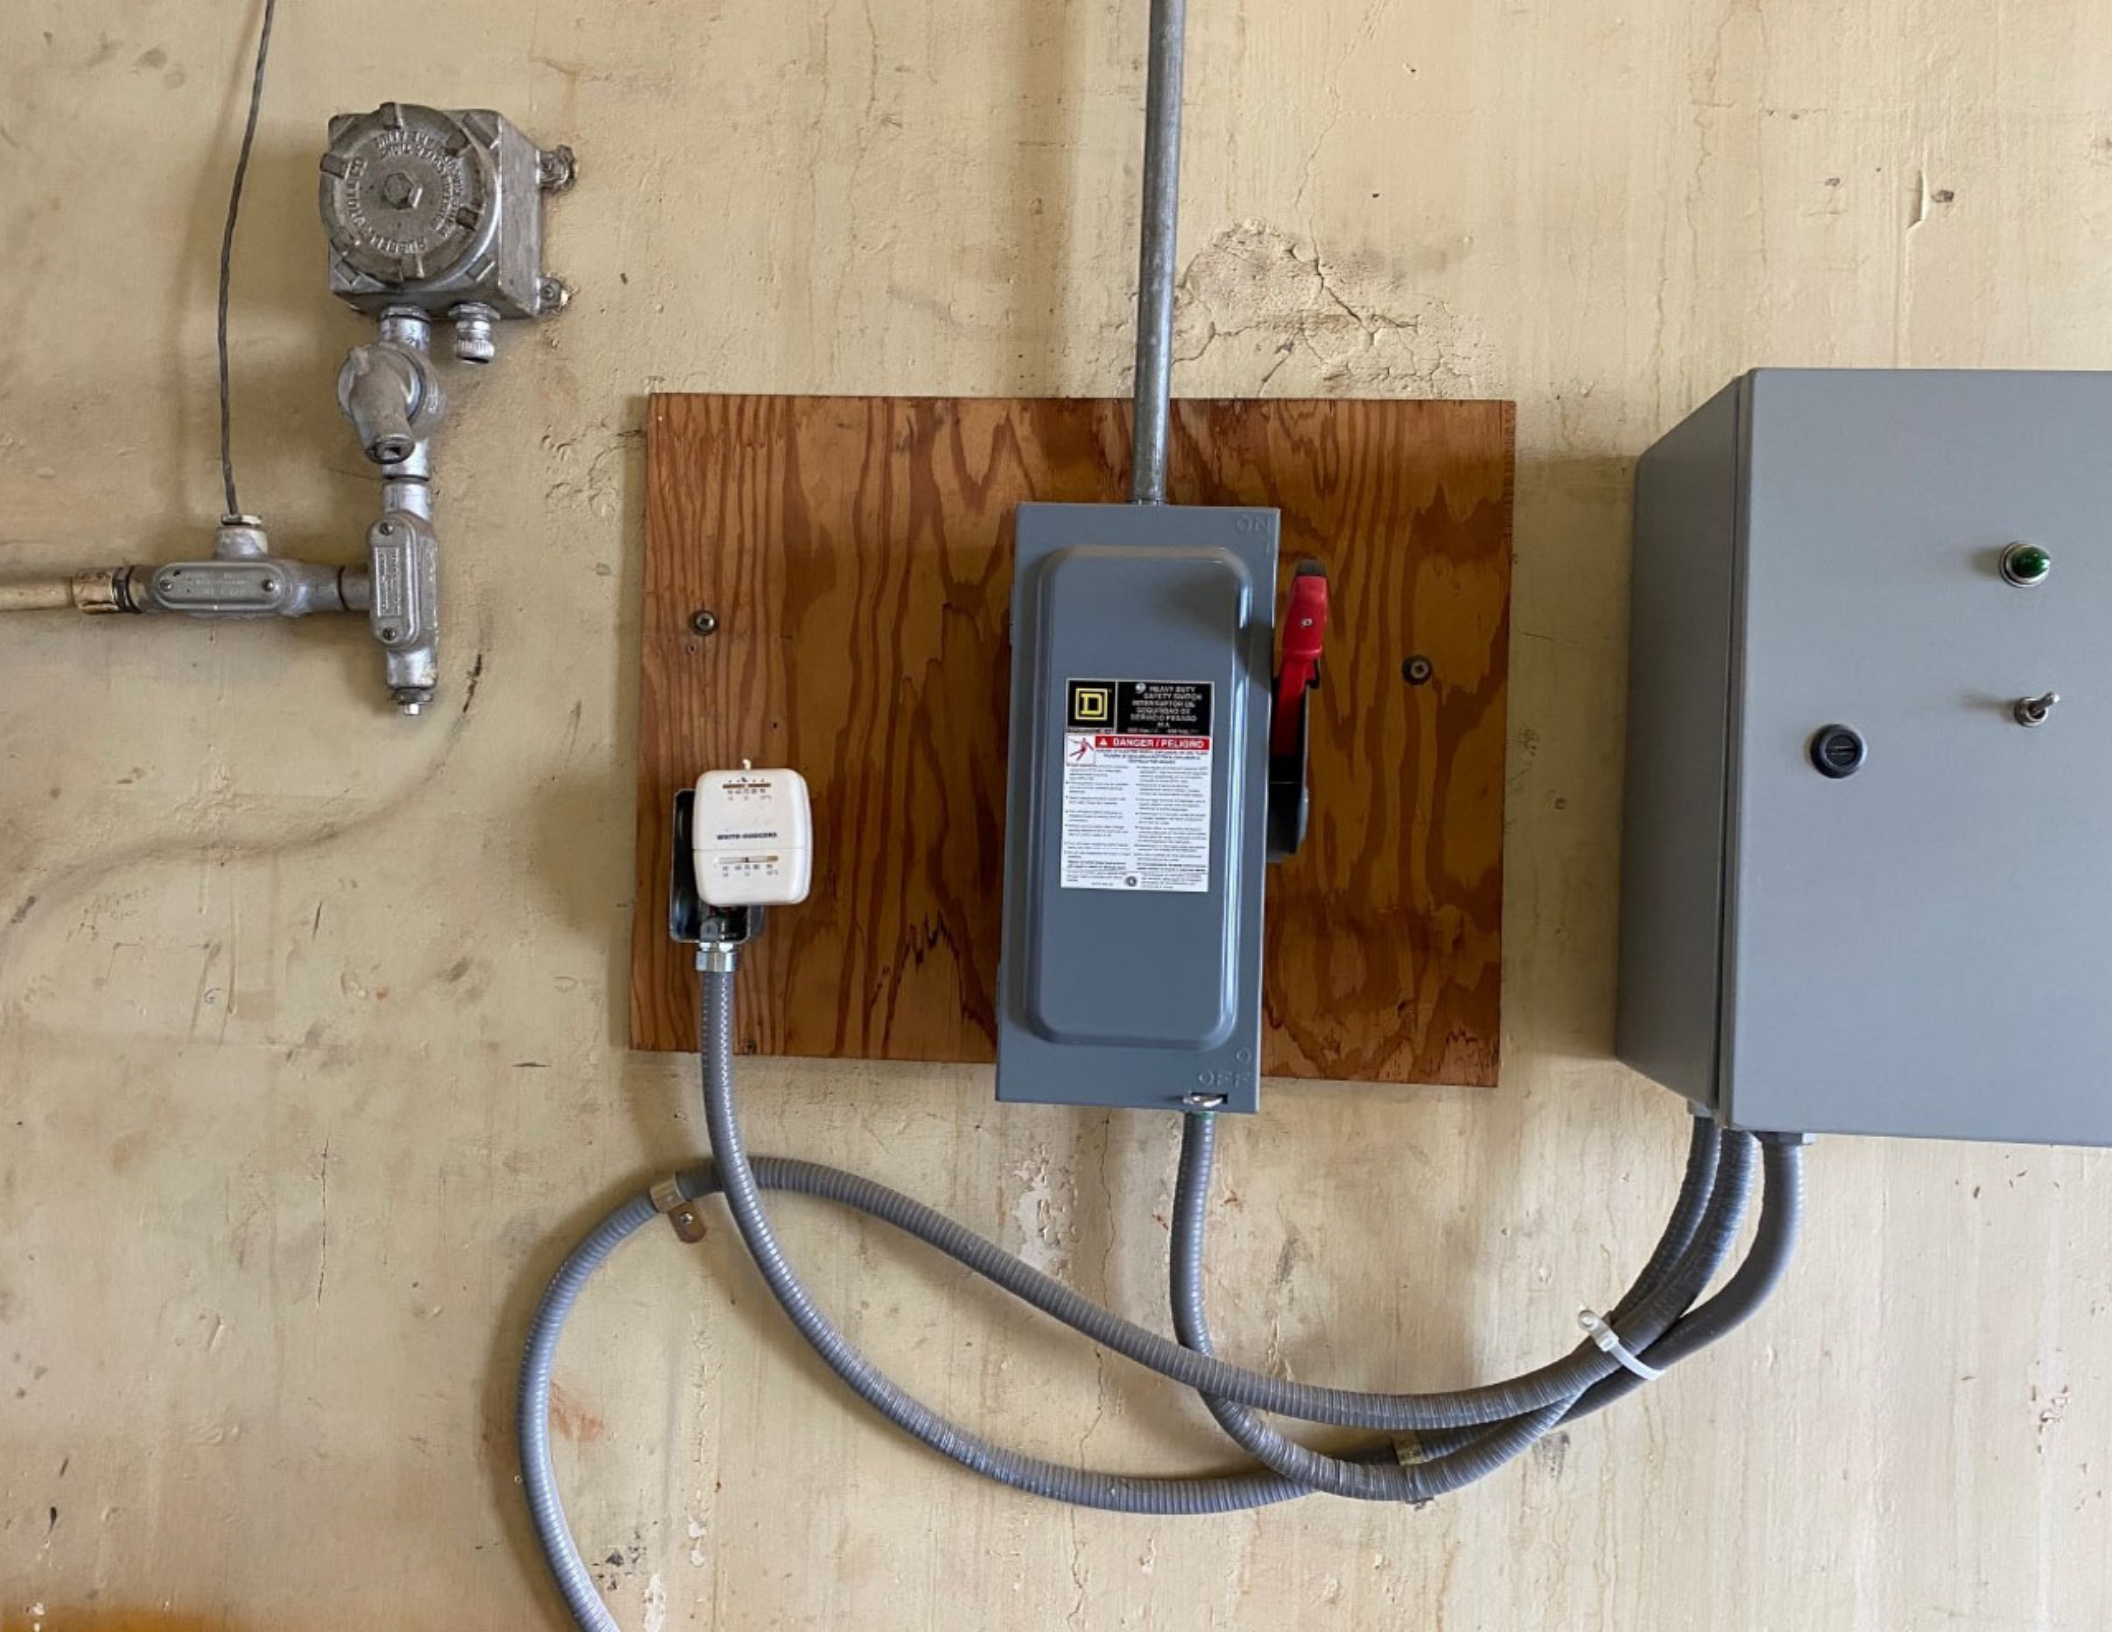
MADE IN U.S.A.

SQUARE D COMPANY

B80031-158-01


SIEMENS
MXL
PAD-3
PAD-3


CE Maintained
777-1956


DANGER / PELIGRO
ON
OFF


V-4410


MAIN DRAIN
Gem
NO SMO

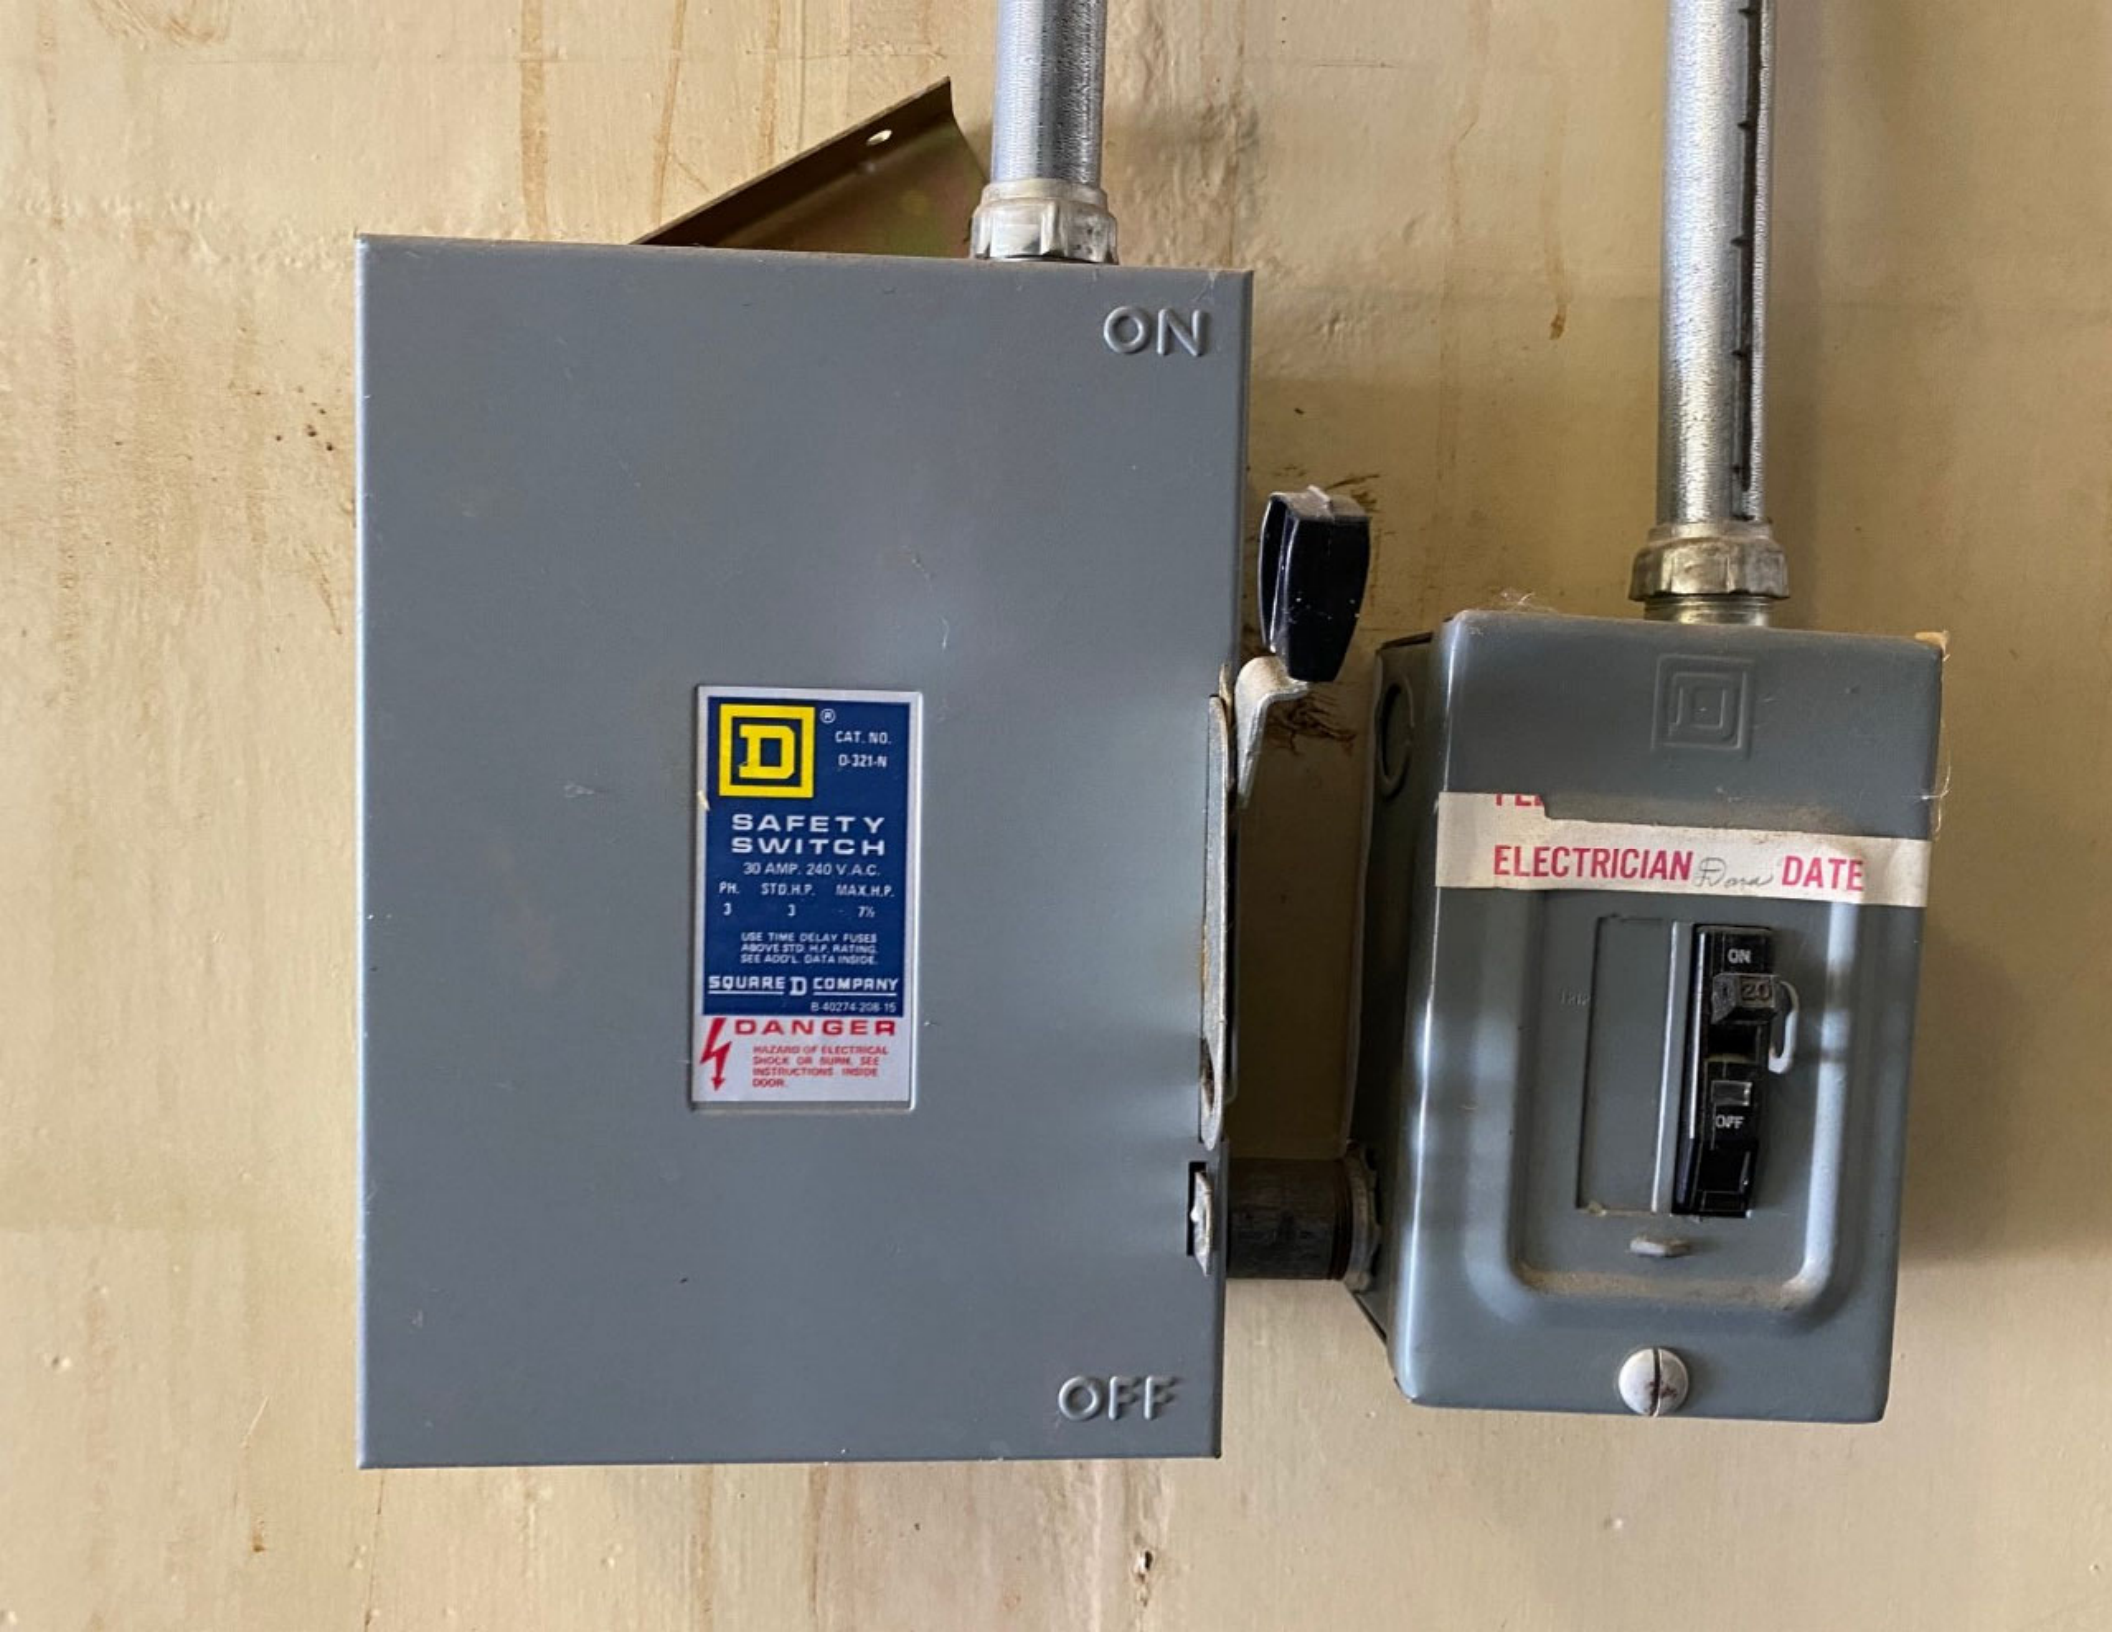

FIRE EXIT


NO SMOKING






6675
US
SHELF
LIFE
ITEM


ON
CAT. NO.
D-321-N
SAFETY
SWITCH
30 AMP. 240 V.A.C.
PH. STD.H.P. MAX.H.P.
3 3 7½
USE TIME DELAY FUSES
ABOVE STD. H.P. RATING.
SEE ADD'L. DATA INSIDE.
SQUARE D COMPANY
B-40274-208 15
DANGER
HAZARD OF ELECTRICAL
SHOCK OR BURN. SEE
INSTRUCTIONS INSIDE
DOOR.
OFF
ELECTRICIAN
DATE
ON
20
OFF




WATER
Seco




Bay
6


Bay
7




NOT AN EXIT






Bay
8

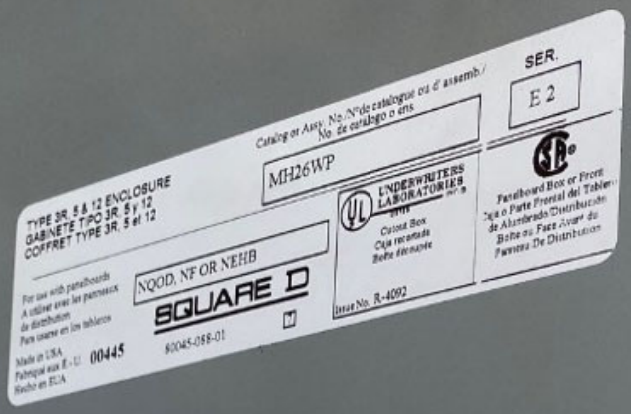

UP
bbf

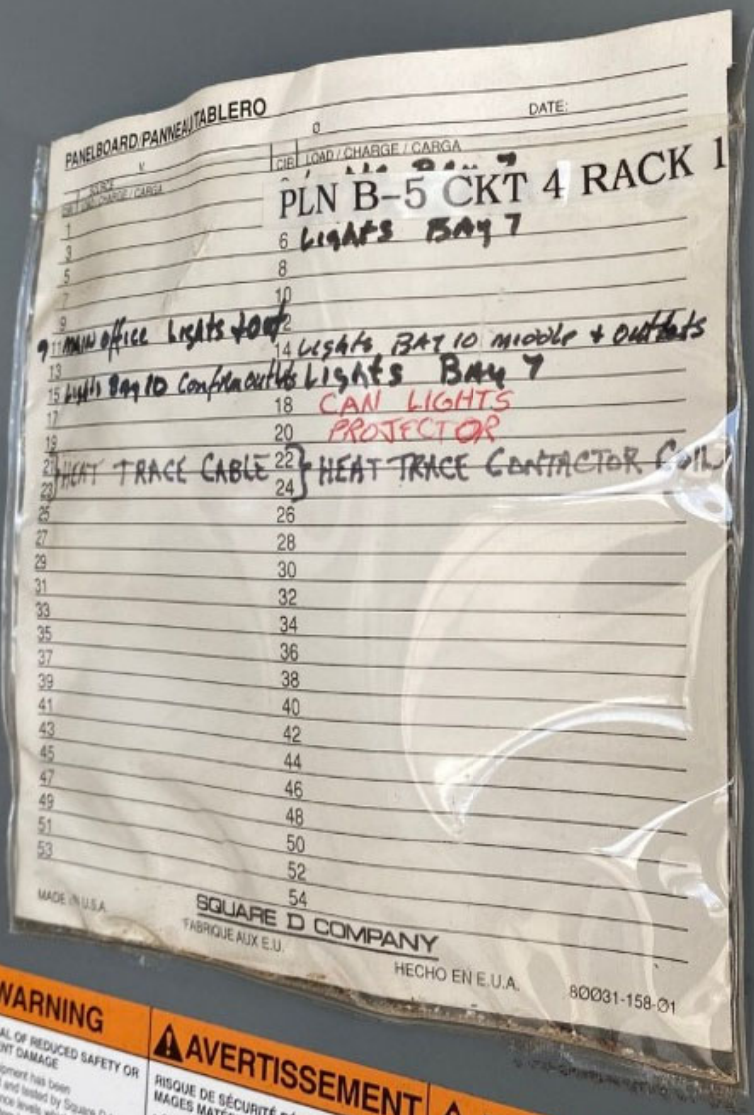


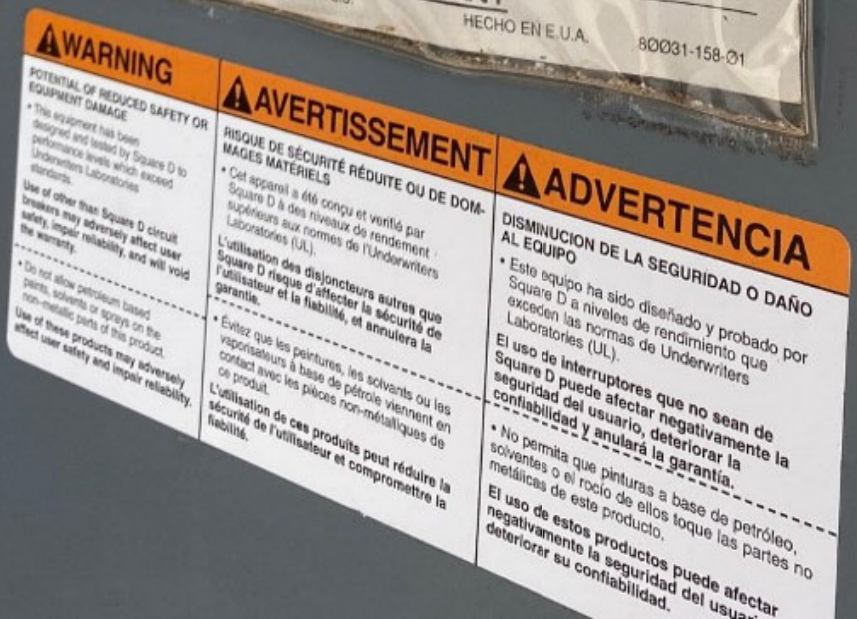

FRIEDRICH


WARNING
Raychem
Electric De-Icing and Snow Melting Equipment on Premises
120/208VAC
WARNING
Shock and Arc Flash Hazard
Appropriate PPE Required
Failure to Comply Can Result in Injury or Death


BIT1
WARNING
ADVERTENCIA
DANGER
DANGER
PELIGRO


TYPE 3R, 5 & 12 ENCLOSURE
GABINETE TIPO 3R, 5 y 12
COFFRET TYPE 3R, 5 et 12
Catalog or Assy. No./N°de catalogue ou d'assemb./
No. de catálogo o ens.
MH26WP
SER.
E 2
NQOD, NF OR NEHB
SQUARE D
80045-088-01
UNDERWRITERS LABORATORIES
Issue No. R-4092
Panelboard Box or Front
Caja o Parte Frontal del Tablero
de Alumbrado Distribución
Boîte ou Face Avant du
Panneau De Distribution
Made in USA
Fabriqué aux E.-U.
Hecho en EUA
00445


PANELBOARD/PANNEAU/TABLERO
DATE:
LOAD / CHARGE / CARGA
PLN B-5 CKT 4 RACK 1
6 LIGHTS BAY 7
14 LIGHTS BAY 10 middle + outlets
18 CAN LIGHTS
20 PROJECTOR
22 HEAT TRACE CABLE
24 HEAT TRACE CONTACTOR COIL
MADE IN U.S.A.
SQUARE D COMPANY
FABRIQUE AUX E.U.
HECHO EN E.U.A.
8Ø31-158-Ø1


WARNING
POTENTIAL OF REDUCED SAFETY OR EQUIPMENT DAMAGE
• This equipment has been designed and tested by Square D to performance levels which exceed Underwriters Laboratories standards.
Use of other than Square D circuit breakers may adversely affect user safety, impair reliability, and will void the warranty.
• Do not allow petroleum based paints, solvents or sprays on the non-metallic parts of this product.
Use of these products may adversely affect user safety and impair reliability.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE SÉCURITÉ RÉDUITE OU DE DOMMAGES MATÉRIELS
• Cet appareil a été conçu et vérifié par Square D à des niveaux de rendement supérieurs aux normes de l'Underwriters Laboratories (UL).
L'utilisation des disjoncteurs autres que Square D risque d'affecter la sécurité de l'utilisateur et la fiabilité, et annulera la garantie.
• Évitez que les peintures, les solvants ou les vaporisateurs à base de pétrole viennent en contact avec les pièces non-métalliques de ce produit.
L'utilisation de ces produits peut réduire la sécurité de l'utilisateur et compromettre la fiabilité.
ADVERTENCIA
DISMINUCION DE LA SEGURIDAD O DAÑO AL EQUIPO
• Este equipo ha sido diseñado y probado por Square D a niveles de rendimiento que exceden las normas de Underwriters Laboratories (UL).
El uso de interruptores que no sean de Square D puede afectar negativamente la seguridad del usuario, deteriorar la confiabilidad y anulará la garantía.
• No permita que pinturas a base de petróleo, solventes o el rocío de ellos toque las partes no metálicas de este producto.
El uso de estos productos puede afectar negativamente la seguridad del usuario, deteriorar su confiabilidad.


Bigg Dogg
FACE MASKS REQUIRED
Bay
9


FRIEDRICH
Bay
9


PEC
Portable Fastener Co.
APC


SIECOR
PFC
Portéous Fastener Co.
BOLTS
NUTS
SCREWS
WASHERS




'O SMOKING


TREAT
INSPECTA
BOUNDAR
ГРАНИЦА
МЕСТА
ИНСПЕКЦИИ




FACE MASKS
REQUIRED
UPON ENTERING
AND IN ALL
COMMON AREAS
FOD
X-Ray And
Computed Tomography
Office MADLND
Bay
10

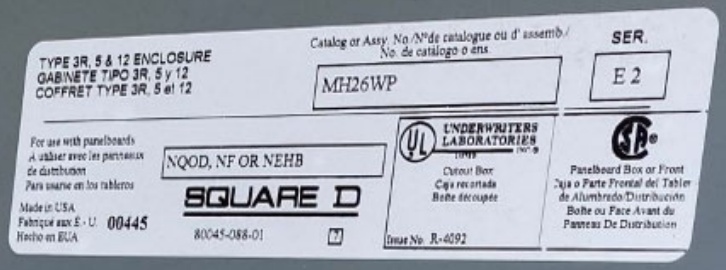

Bay
11

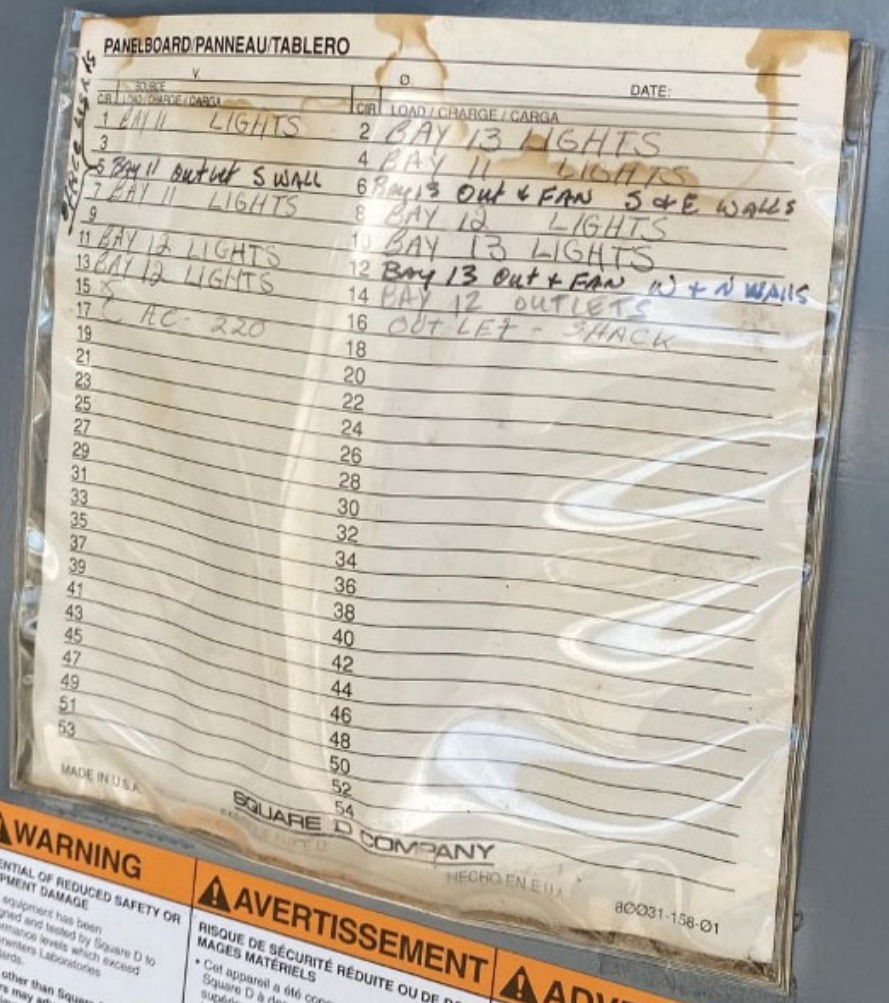

Bay
11

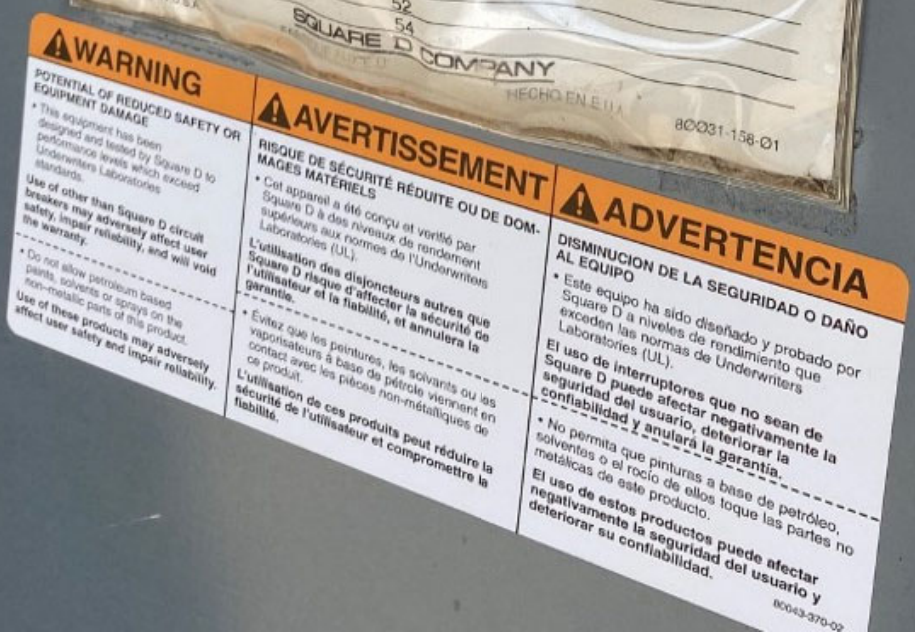

Bay
12


120/208VAC TS
WARNING
Shock and Arc Flash Hazard
Appropriate PPE Required
Failure to Comply Can Result
in Injury or Death


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
WARNING
ADVERTENCIA
DANGER
DANGER
PELIGRO


TYPE 3R, 5 & 12 ENCLOSURE
GABINETE TIPO 3R, 5 y 12
COFFRET TYPE 3R, 5 et 12
Catalog or Assy. No./N°de catalogue ou d' assemb./No. de catálogo o ens.
MH26WP
SER.
E 2
For use with panelboards
A utiliser avec les panneaux de distribution
Para usarse en los tableros
NQOD, NF OR NEHB
SQUARE D
Made in USA
Fabriqué aux É.-U.
Hecho en EUA
00445
80045-088-01
UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
Cutout Box
Caja recortada
Boîte découpée
Issue No. R-4092
Panelboard Box or Front
Caja o Parte Frontal del Tablero de Alumbrado/Distribución
Boîte ou Face Avant du Panneau De Distribution


PANELBOARD/PANNEAU/TABLERO
DATE:
CIR. LOAD / CHARGE / CARGA
1 BAY 11 LIGHTS
2 BAY 13 LIGHTS
4 BAY 11 LIGHTS
5 Bay 11 out + S WALL
6 Bay 13 Out + FAN S & E WALLS
7 BAY 11 LIGHTS
8 BAY 12 LIGHTS
9
10 BAY 13 LIGHTS
11 BAY 12 LIGHTS
12 Bay 13 Out + FAN W + N WALLS
13 BAY 12 LIGHTS
14 BAY 12 OUTLETS
15
16 OUT LET - SHACK
17 AC - 220
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
MADE IN U.S.A.
SQUARE D COMPANY
HECHO EN E.U.A.
8C031-158-01


WARNING
POTENTIAL OF REDUCED SAFETY OR EQUIPMENT DAMAGE
• This equipment has been designed and tested by Square D to performance levels which exceed Underwriters Laboratories standards.
Use of other than Square D circuit breakers may adversely affect user safety, impair reliability, and will void the warranty.
• Do not allow petroleum based paints, solvents or sprays on the non-metallic parts of this product.
Use of these products may adversely affect user safety and impair reliability.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE SÉCURITÉ RÉDUITE OU DE DOMMAGES MATÉRIELS
• Cet appareil a été conçu et vérifié par Square D à des niveaux de rendement supérieurs aux normes de l'Underwriters Laboratories (UL).
L'utilisation des disjoncteurs autres que Square D risque d'affecter la sécurité de l'utilisateur et la fiabilité, et annulera la garantie.
• Évitez que les peintures, les solvants ou les vaporisateurs à base de pétrole viennent en contact avec les pièces non-métalliques de ce produit.
L'utilisation de ces produits peut réduire la sécurité de l'utilisateur et compromettre la fiabilité.
ADVERTENCIA
DISMINUCION DE LA SEGURIDAD O DAÑO AL EQUIPO
• Este equipo ha sido diseñado y probado por Square D a niveles de rendimiento que exceden las normas de Underwriters Laboratories (UL).
El uso de interruptores que no sean de Square D puede afectar negativamente la seguridad del usuario, deteriorar la confiabilidad y anulará la garantía.
• No permita que pinturas a base de petróleo, solventes o el rocío de ellos toque las partes no metálicas de este producto.
El uso de estos productos puede afectar negativamente la seguridad del usuario y deteriorar su confiabilidad.
80043-370-02


Bay
12


Bay
13


JUNE 2017
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17


FIRE EXIT


FIRE EXIT
CE Maintained
777-1856


Bay
14






AISLE